


RZUT II PIĘTRA

115	31,94m ²
115a	10,15m ²
116	15,79m ²
117	14,53m ²
118	11,17m ²
118a	2,94m ²
119	25,76m ²
119a	15,43m ²
119b	9,8m ²
119c	13,8m ²
119d	11,48m ²
120	4,75m ²
120a	4,8m ²
121	13,14m ²
121a	10,14m ²
122	13,08m ²
123	12,51m ²
124	12,83m ²
125	12,54m ²
125a	26,78m ²
125b	12,82m ²
126	12,22m ²
126a	25,59m ²
126b	12,67m ²

127	12,86m ²
128	12,36m ²
129	12,77m ²
130	12,72m ²
131	12,91m ²
132	12,40m ²
133	12,35m ²
134	12,67m ²
137	15,26m ²
137a	25,47m ²
138	13,46m ²
139	17,36m ²
140	29,69m ²
141	14,94m ²
141a	15,95m ²
142	15,05m ²
143	23,93m ²
145	11,00m ²
145a	14,68m ²
145b	32,49m ²
146	10,91m ²
146a	13,66m ²

W3/135	11,53m ²
W3/136	12,06m ²
W3/144	4,02m ²
W3/k	335,16m ²

cz. biurowa	736,05m ²
cz. wspólna	362,77m ²
razem	1098,82m ²

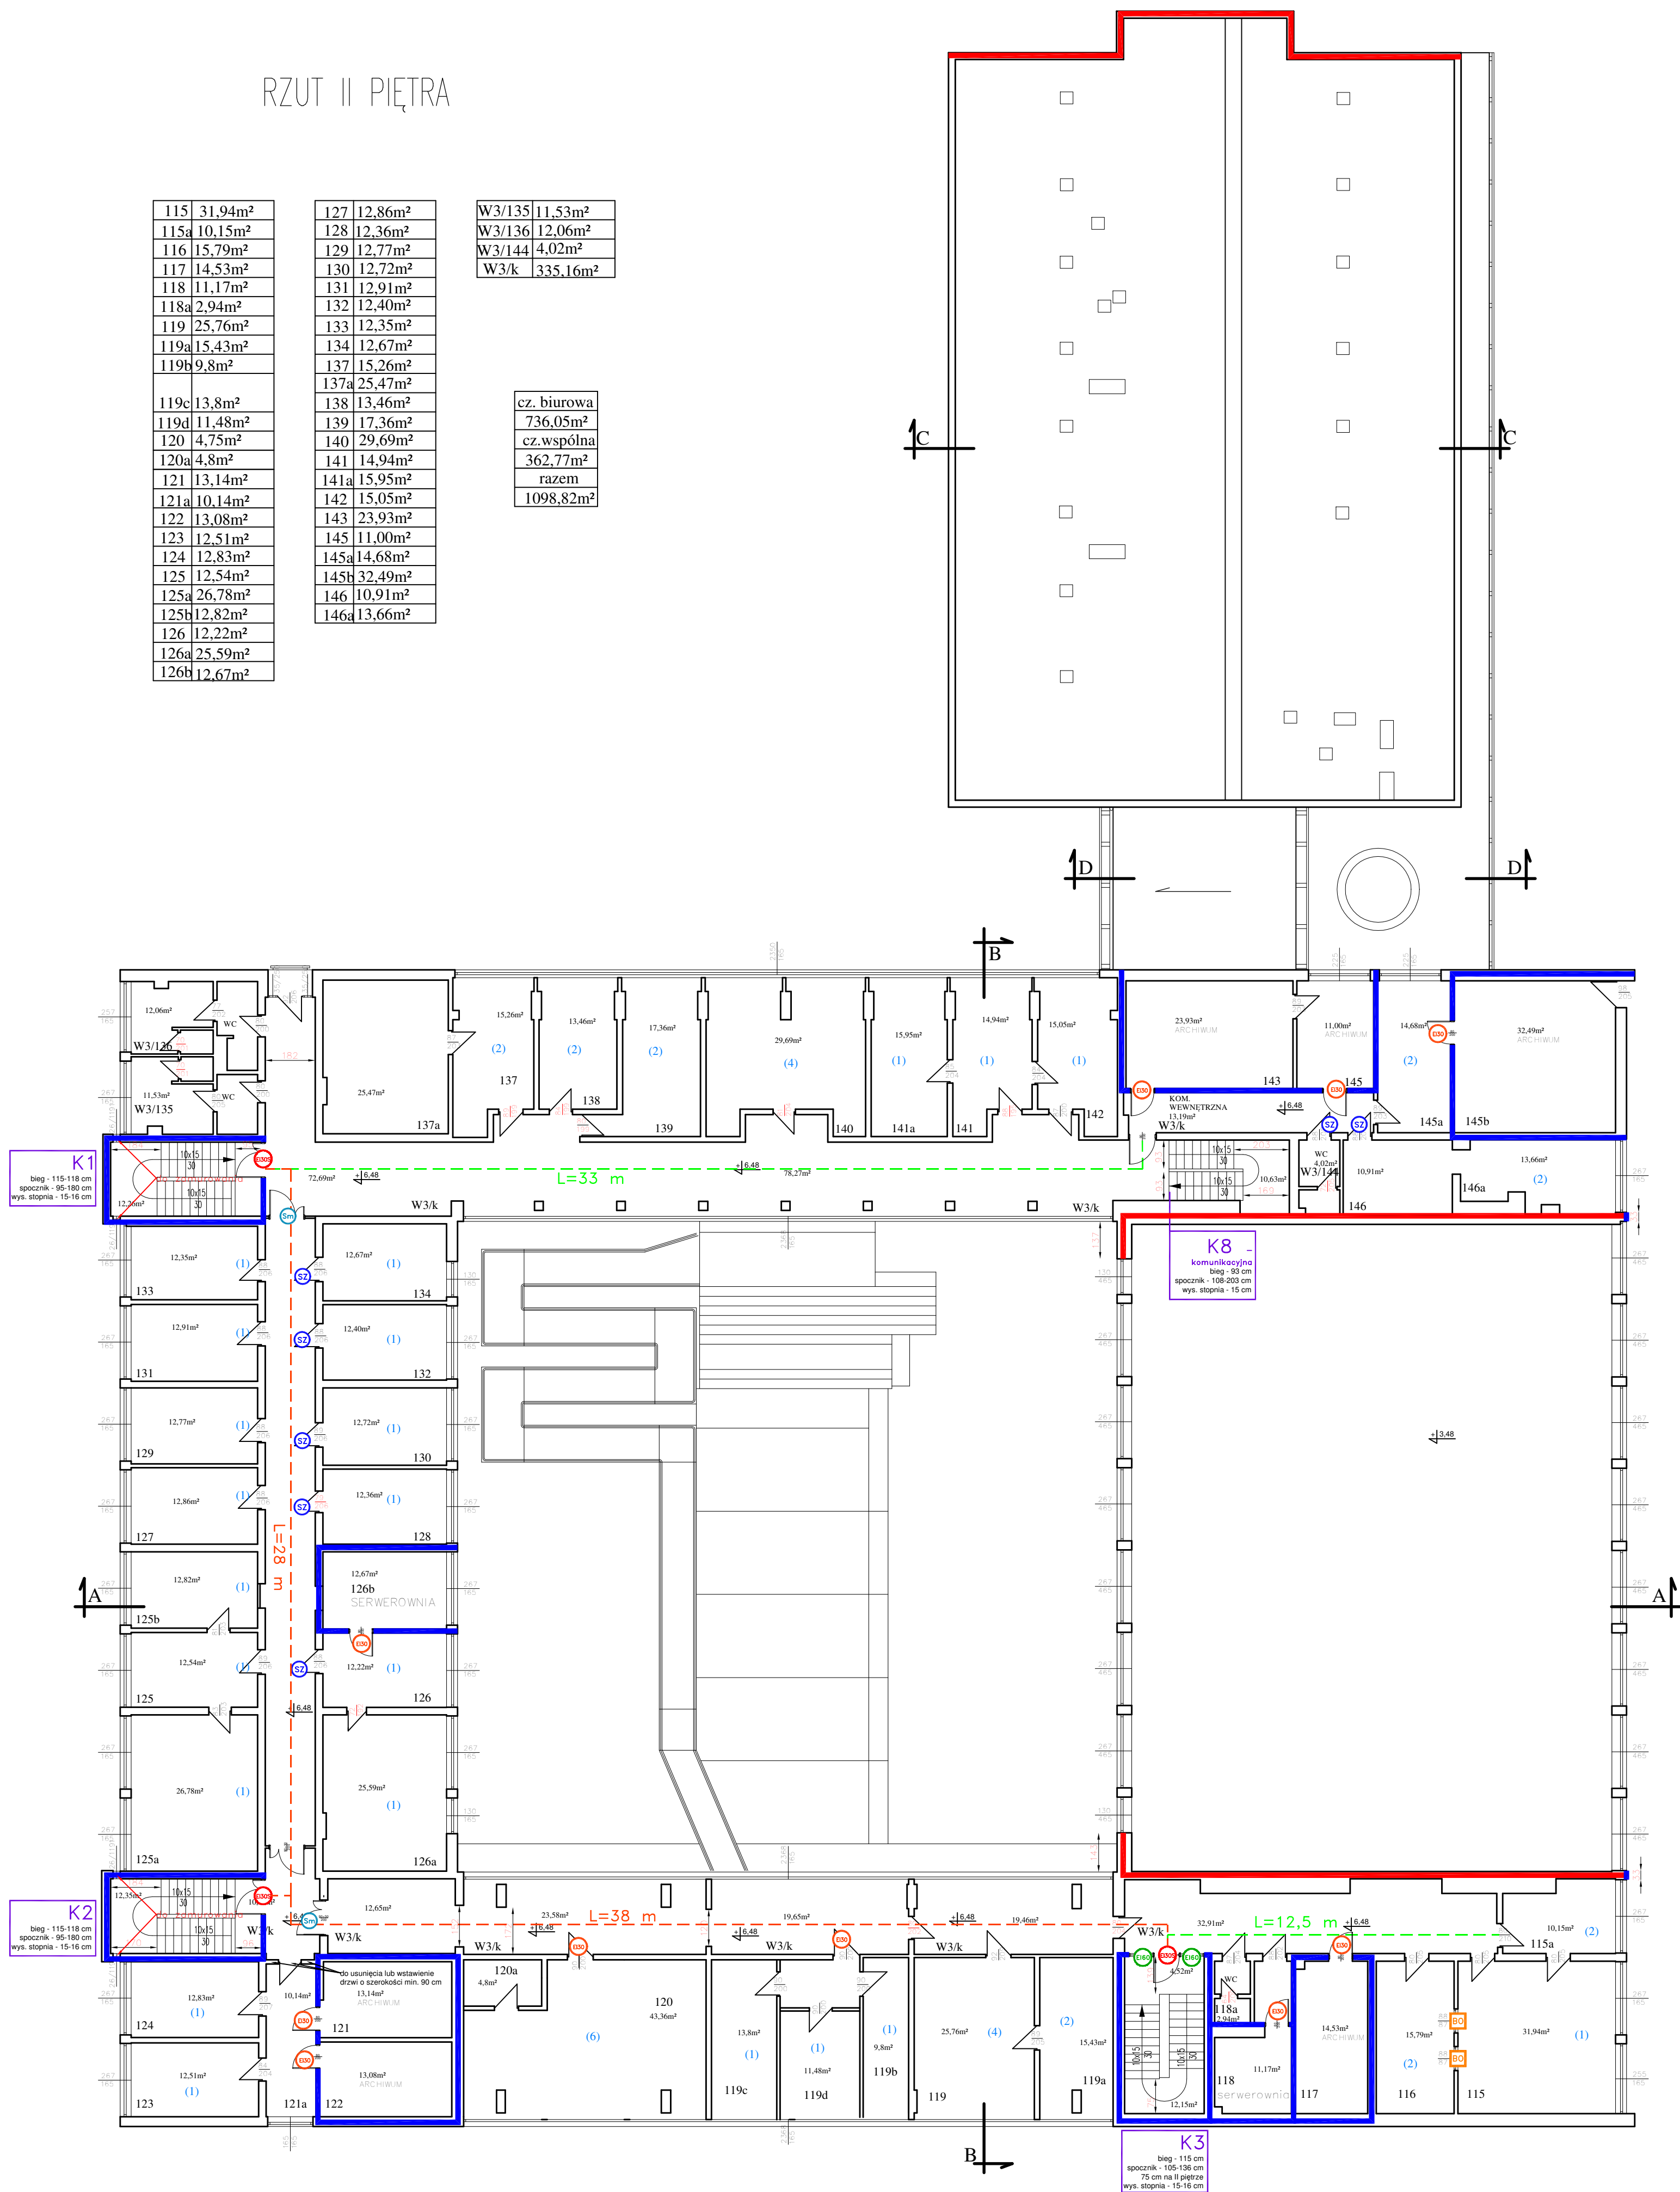

LEGENDA:

- Ściana o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI 120
- Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30
- Drzwi / witryna przeciwpożarowe(a) o klasie odporności ogniowej EI30
- Drzwi / witryna przeciwpożarowe(a) o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60S
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- Drzwi dymoszczelne
- Element bez wymaganej klasy odporności ogniowej
- Dojście ewakuacyjne przy jednym kierunku
- Dojście ewakuacyjne przy dwóch kierunkach
- Liczba osób w pomieszczeniu

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZĄCA STANU OCHRONY
PRZECIWOŻAROWEJ DLA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
ul. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" 15
07-410 Ostrołęka

AUTORZY OPRACOWANIA:	PODPIS:
inż. Wiesław Wyszowski Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. 401/99	
inż. Grzegorz Konarzewski Rzecznik ds. budowlany GUNB CR 49/05/RC upr. bud. nr AN. III-0073/274/82/8	

PIĘTRO 2

07.2020	SKALA 1:150	NR RYS. 5
---------	----------------	--------------