


RZUT PARTERU

- zasilanie urządzeń TV YDYZO 3x2,5
- oświetlenie klatki schodowej YDYZO 3x1,5mm2
- obwód gniazd serwisowych 230V YDYZO 3x2,5mm2
- MLZ 5xly35mm2 w nurze BE 50

- zasilanie urządzeń TV YDYZO 3x2,5
- oświetlenie klatki schodowej YDYZO 3x1,5mm2
- obwód gniazd serwisowych 230V YDYZO 3x2,5mm2
- MLZ 5xly35mm2 w nurze BE 50

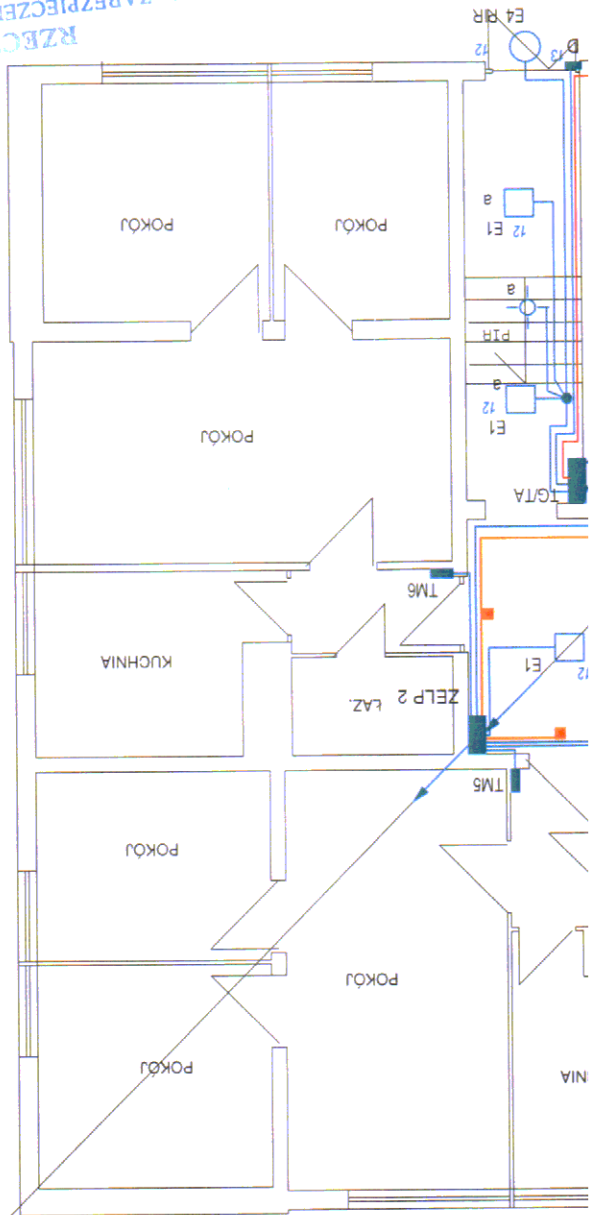

RZECZOZNAWCA
ds. ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH
inż. Wiesław Wyszowski
Nr upr. 401/99
29.05.2025r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony p.poz.
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

Tytuł rysunku: Instalacje elektryczne parteru	
Nazwa obiektu: Budynnek mieszkalny wielorodzinny - wymiana wiz oraz instalacji elektrycznych części wspólnej	
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 4	
Adres obiektu: Ostrołęka ul. Kolberga 4	
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzyżstof Palyra 07-410 Ostrołęka ul. Kołmskiego 39 tel.:(0-29) 764 40 22	
Proj.: mgr inż. Krzyżstof Palyra	Asystent:
podpis	podpis
Uwagi i uwagi	Ozn. strony:
Spr.: [signature]	podpis
Rys. nr 8	Data: maj 2025 r.