
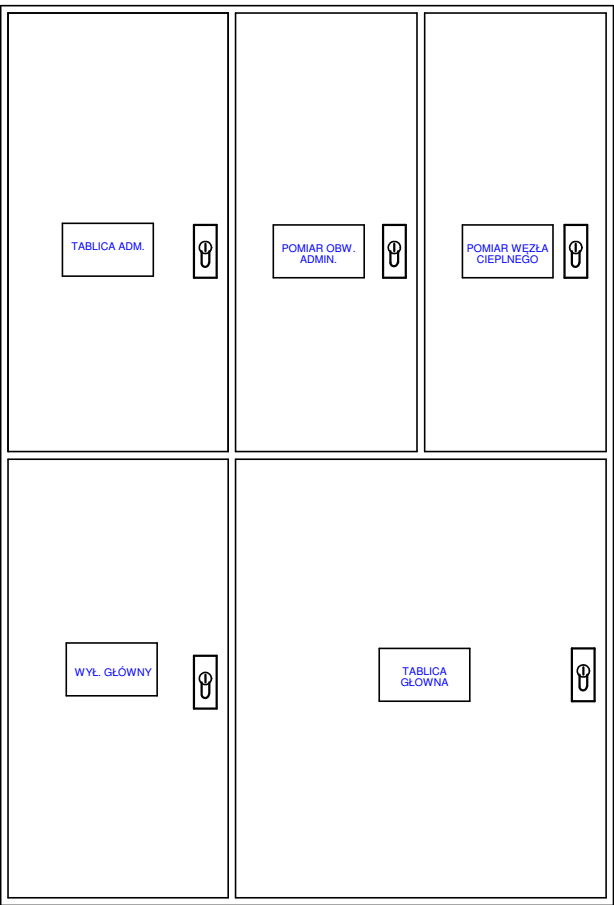
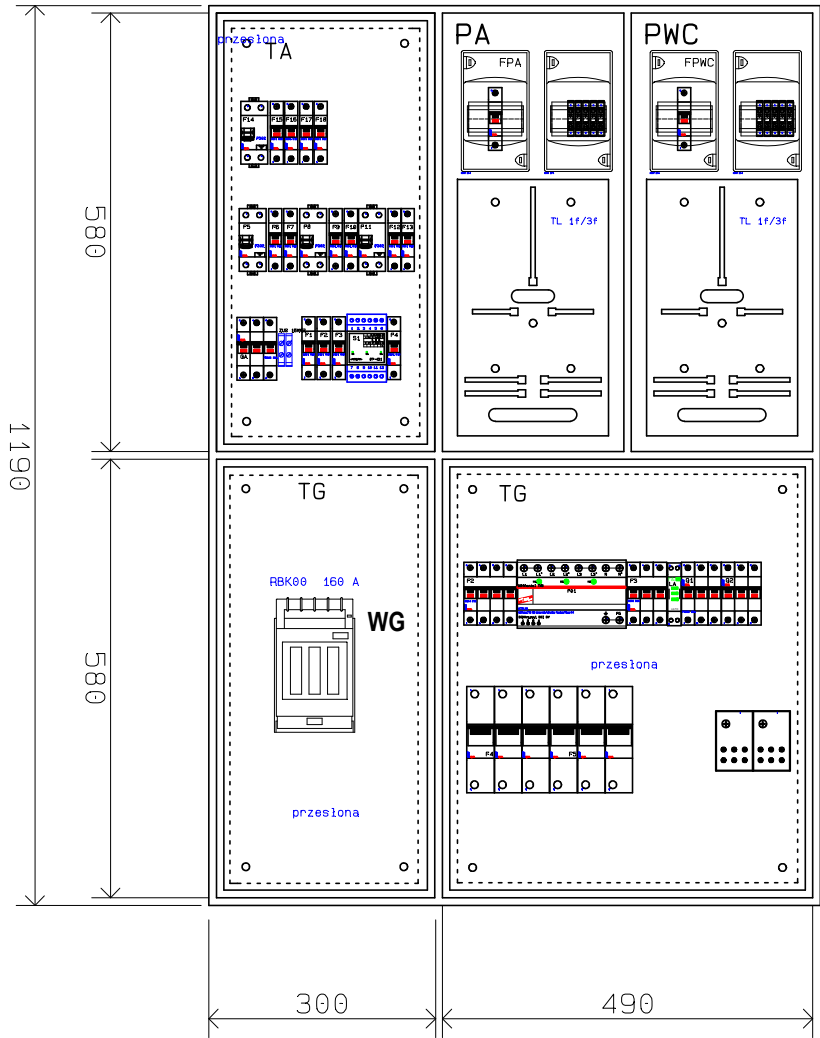


WIDOK MONTAŻOWY ZESTAWU TABLICY GŁÓWNEJ I ADMINISTRACYJNEJ

TG/TA

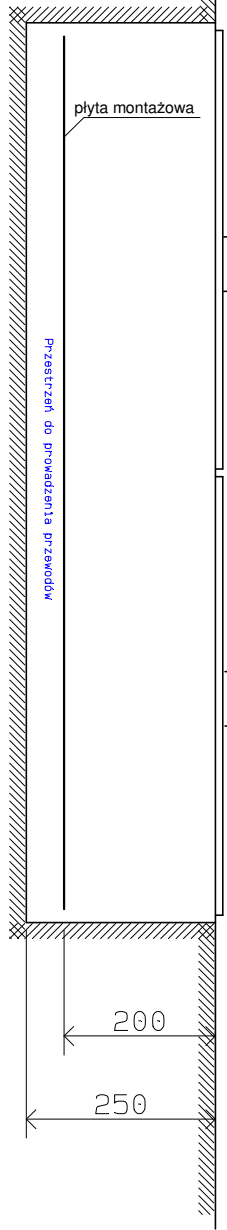

- UWAGI:
- OBUDOWY WYKONAĆ JAKO WNĘKOWE W I KLASIE OCHRONNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WNĘK PO ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIACH
 - STOPIEŃ OCHRONY min. IP 33 ,
 - ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA IK 10
 - Tablice pomiarowe wyposażać w zamek MASTER KEY (wg specyfikacji PGE o. W-wa). Pozostałe zamki zwykłe.

SYSTEM SIECIOWY TN-C-S

Tytuł rysunku: Widok zespołu tablic TG/TA					
Nazwa obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym					
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chętnika 3, 07-410 Ostrołęka					
Adres obiektu: ul. Chętnika 3, 07-410 Ostrołęka				Data: czerwiec 2025 r.	
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH ELSYSTEM Krzysztof Patyra 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39 tel.: (0-29) 764 40 22	Proj.: mgr inż. Krzysztof Patyra Uprawnienia nr 62/90/Os do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynierskiej w zakresie: sieci i instalacje elektryczne		podpis	Spr.: Uprawnienia nr	podpis
	Asystent:		podpis	Ozn. strony:	Rys. nr 5